



SIA «JELGAVAS ŪDENS»



SIA «JELGAVAS ŪDENS» pieredze par decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS) uzraudzību un kontroli Jelgavas valstspilsētā

SIA «JELGAVAS ŪDENS» deleģētais uzdevums

Saskaņā ar starp Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un SIA «JELGAVAS ŪDENS» noslēgto deleģēšanas līgumu *, SIA «JELGAVAS ŪDENS» deleģētais uzdevums ir veikt DKS apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību.


Uzdevuma veikšanai SIA «JELGAVAS ŪDENS» nodrošina:

- DKS reģistrācijas pieteikumos ietvertās informācijas atbilstības kontroli un uzraudzību;
- DKS ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli un uzraudzību;
- DKS uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīžu veikšanas uzraudzību.

* Normatīvie akti:

- **Ministru kabineta** 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.
- **Jelgavas pilsētas pašvaldības** 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr. 19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”.

DKS reģistrēšanas un apsekošanas kārtība Jelgavas valstspilsētā

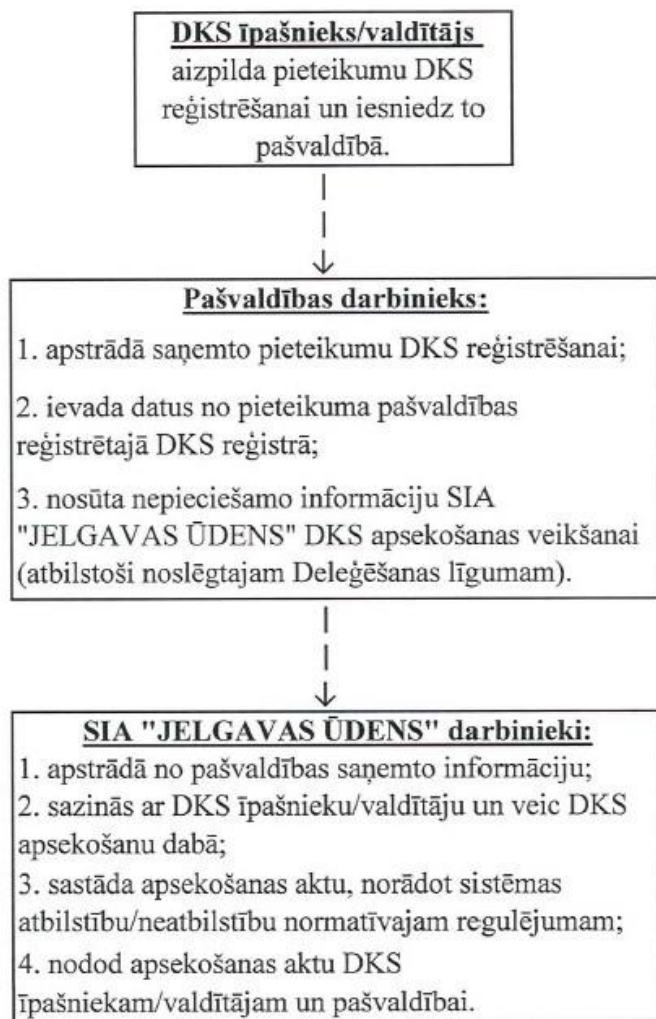

Informācija par DKS apsekošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas teritorijā laika posmā no 2021. gada 1.marta līdz 2022. gada 28.februārim

Informācija par Decentralizēto kanalizāciju sistēmu apsekošanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas teritorijā 2021g.-2022.g.

		marts	aprīlis	maijs	junijs	jūlijs	augusts	septembris	oktobris	novembris	decembris	janvāris	februāris		
Raksturojošais veids		Apjoms par mēnešiem												Kopējais apjoms	Apjoms %
1	Kopā apsekotās DKS	34	68	74	65	92	83	88	92	65	37	44	14	756	100
2	Neatbilstošās DKS	16	42	39	31	27	35	38	58	47	29	29	8	399	53
3	No neatbilstošajām DKS ar iespēju pieslēgties CKS	13	34	27	14	2	23	9	38	41	20	24	6	251	63
4	DKS ar iespēju pieslēgties CKS	28	58	35	26	6	34	20	54	50	22	27	9	369	49
5	DKS bez iespējas pieslēgties CKS	6	10	39	39	86	49	68	38	15	15	17	5	387	51
6	Pieslēgšanās CKS pēc DKS apsekošanas		1	2	7	4	6	8	9	5	4	5		51	14
7	Izņemti TN pēc DKS apsekošanas		1	10	8	8	4	4	2	5	9	9		60	16
8	Krājvertnes (izsmelamas bedres)	23	48	39	45	51	47	31	48	25	12	27	4	400	53
9	DKS - Bioloģiskā att. iek.	0	4	10	3	16	5	17	11	7	12	3	1	89	12
10	Septiķi	5	1	12	4	15	17	26	12	7	9	3	4	115	15
11	Sausās tualetes	6	15	13	13	10	14	14	21	26	4	11	5	152	20
12	Lokālais ūdens	20	37	44	51	91	68	48	63	32	27	32	10	523	69
13	Nosūtīti paziņojumi īpašniekiem/valdītājiem par DKS trūkumu novēršanu													399	100
14	Saņemtas atbildes no īpašniekiem/valdītājiem par DKS trūkumu novēršanas gaitu													36	9
15	Saņemtie lūgumi pagarināt DKS trūkumu novēršanas termiņu													11	31
16	Apliecinājumi par DKS trūkumu novēršanu													25	69

CKS – centralizētā kanalizācijas sistēma

TN – tehniskie noteikumi

Laika posmā no 2021. gada 1.marta līdz 2022. gada 28.februārim apsekoto DKS skaits

- Reģistrētas 1070 DKS
- Apsēkotas 756 DKS jeb 70% no reģistrētām DKS
- Nenodrošina notekūdeņu novadīšanu vidē atbilstoši noteiktajām prasībām 399 DKS jeb 53% no apsekotajām DKS



DKS īpašnieki/valdītāji, kuriem ir iespēja ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai (CKS)

- No prasībām neatbilstošajām DKS iespēja pieslēgties CKS ir 251 DKS jeb 63%
- Pēc SIA «JELGAVAS ŪDENS» veiktajām DKS apsekošanām:
 - izņemti 111 tehniskie noteikumi pieslēgumu ierīkošanai;
 - no kuriem veikts 51 pieslēgums CKS.



DKS īpašnieki/valdītāji, kuriem nav iespēja ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai (CKS)

- 387 DKS jeb 51% no apsekotajām DKS nav iespēja pieslēgties CKS



Krājvertnes

- 400 DKS jeb 53% no apsekotajām DKS ir krājvertnes, no tām:
 - 203 atbilst vides prasībām;
 - 197 neatbilst vides prasībām.



Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas

- 89 DKS jeb 12% no apsekotajām DKS ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, no tām:
 - 18 atbilst vides prasībām;
 - 71 neatbilst vides prasībām.



Septiķi

- 115 DKS jeb 15% no apsekotajām DKS ir septiķi, no tiem:
 - 67 atbilst vides prasībām;
 - 48 neatbilst vides prasībām.



Sausās tualetes

- 152 DKS jeb 20% no apsekotajām DKS ir sausās tualetes, no tām:
 - 69 atbilst vides prasībām;
 - 83 neatbilst vides prasībām.



Priekšlikumi

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, SIA «JELGAVAS ŪDENS» iesaka:

- pilnveidot un uzlabot esošo normatīvo aktu regulējumu DKS jomā, ņemot vērā šī brīža situāciju, pašvaldību un ūdensapgādes uzņēmumu pieredzi;
- normatīvajā regulējumā paredzēt vienādus nosacījumus mazo bioloģisko iekārtu attīrīšanas pakāpei, neņemot vērā apdzīvoto vietu cilvēku ekvivalentu, it sevišķi vietās, kur nav iespējas pieslēgties CKS;
- veikt informatīvas kampaņas Latvijas iedzīvotāju informēšanā/izglītošanā par DKS;
- lai sakārtotu DKS atbilstoši vides prasībām, DKS īpašniekiem/valdītājiem, kuriem nav iespējams pieslēgties CKS, nepieciešams nodrošināt valsts līdzfinansējumu.

Paldies par uzmanību!