



# DKS kontrole un uzraudzība - SIA "Tukuma ūdens" pieredze

21.05.2024.

# DKS normatīvais regulējums

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16, “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novadā”, 23.02.2022., kas nosaka:

1. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs atbilstoši deleģēšanas līgumam, nodrošina:
  - DKS reģistra uzturēšanu un aktualizēšanu;
  - sadarbībā ar Pašvaldības policiju DKS uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;
  - sadarbībā ar Pašvaldības policiju DKS ekspluatācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām, saistošo noteikumu ievērošanas kontroli un uzraudzību;
  - notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to uzturēšanu un apkalpošanu;
  - līgumu slēgšanu ar Asenizatoriem par notekūdeņu pieņemšanu Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās;
  - informācijas apkopošanu par DKS, sagatavo un sniedz atskaites valsts un pašvaldības institūcijām;
  - izbūvēto DKS vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu pirms reģistrēšanas DKS reģistrā (izņemot Pašvaldības pārvaldībā esošajās ēkās);
  - informācijas sniegšanu DKS īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecināšu dokumentāciju.

# DKS normatīvais regulējums

Pamatojoties uz Tukuma novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 16, “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Tukuma novadā”, 23.02.2022., kas nosaka:

2. DKS reģistra uzturēšanas un aktualizēšanas ietvaros Pakalpojumu sniedzējs sagatavo sarakstu ar īpašumiem, kuru kanalizācijas sistēma nav pieslēgta centralizētās kanalizācijas tīkliem, kā arī informē īpašniekus par pienākumu reģistrēt DKS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Pakalpojumu sniedzējs informē Pašvaldības Komunālo nodaļu un Pašvaldības policiju par īpašumiem, kuru īpašnieki nav normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā:

- reģistrējuši DKS;
- iesnieguši informāciju par DKS tehnisko apkopi;
- nodrošinājuši savos īpašumos notekūdeņu un nosēdumu izvešanu.

4. Pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā DKS īpašnieka iesniegto reģistrācijas apliecinājumu un šos saistošos noteikumus, nosaka nepieciešamo krājrezervuāra izvešanas biežumu.

# SIA "Tukuma ūdens" DKS reģistra uzturēšana

## 1. Sākums:

- SIA "Tukuma ūdens" sāka darbu pie DKS reģistra 2020.gadā ar Tukuma pilsētu un kopš tā laika ir izsūtītas 780 vēstules;
- No 01.10.2022. Milzkalne;
- No 01.08.2023. Rauda un Lapmežciems;
- No 01.01.2024. Engure;
- No 01.05.2024. Jaunpils.

## 2. Reģistrācijas process:

- Iesnieguma veidlapa no DKS īpašnieka;
- SIA "Tukuma ūdens" apstrādā informāciju un ievada DKS reģistrā;
- Ja visa informācija atbilstoša, tad piešķir numuru un informē DKS īpašnieku par reģistrēšanu un nepieciešamo notekūdeņu izvešanas apjomu un biežumu.

## 3. Darbs ar reģistra uzturēšanu:

- Reģistru papildinām ar informāciju par izvesto notekūdeņu daudzumu;
- Informējam pašvaldības policiju un Tukuma novada pašvaldību par tiem, kuri nav reģistrējuši savu DKS;
- Pašvaldības policija neregistrēto DKS īpašniekiem izsūtīja Brīdinājumu (436), kur noteica termiņu DKS reģistrācijai. Tie, kas noteiktajā termiņā neiesniedza DKS reģistrācijas apliecinājumu, pret tiem tika uzsākts Administratīvā pārkāpuma process un nodots Tukuma novada pašvaldības Administratīvai komisijai lēmuma pieņemšanai (40);
- No 2024.gada nepieņemam asenizāciju no neregistrētām DKS;
- Informējam iedzīvotājus, ka nav izvests noteiktais nosēdumu apjoms pēc veiktā aprēķina, kas liecina par to, ka sistēma nav hermētiska un ka jāveic pieslēgums CKT vai jāveic DKS pārbūve;
- Šogad gatavojam infomāciju Pašvaldības policijai par tiem īpašumiem, kuri nav izveduši noteikto notekūdeņu daudzumu, nav veikuši DKS apkopi;
- DKS apsekošanu esam sākuši veikt, apsekojuši septiņus, BIO attīrīšanas, atsevišķus krājrezervuārus.

## 4. 2023.gadā uzbūvējām asenizācijas pieņemšanas staciju Sewa Lux.

# Tukuma pilsēta skaitļos


	Kopējais iedzīvotāju skaits Tukumā	Kopējais iedzīvotāju skaits aglomerācijā	Pakalpojumu lietotāju skaits	Līgumi	Izbūvēts pievads, bet nav pieslēgts kopā	Nav pievads līdz robežai	DKS	Ārpus aglomerācijas
31.12.2017.	18124	18033	15002	1773	2153	567	233	175
		99.5	83.2		11.9	3.1	1.3	1.0
31.12.2018.	17975	17864	15081	1874	2019	492	166	189
		99.4	84.4		11.3	2.8	0.9	1.1
31.12.2019.	18025	17899	15528	2071	1914	335	103	201
		99.3	86.8		10.7	1.9	0.6	1.1
31.12.2020.	17938	17821	15914	2144	1495	321	89	197
		99.3	89.3		8.4	1.8	0.5	1.1
31.12.2021.	17763	17648	16009	2202	1354	301	89	197
		99.4	90.7		7.7	1.7	0.5	1.1
31.12.2022.	17593	17534	16124	2320	1094	245	78	160
		99.7	92.0		6.2	1.4	0.4	0.9
01.01.2023.	17321	17261	15891	2320	915	237	87	158
		99.7	92.1		5.3	1.4	0.5	0.9
01.01.2024.	17321	17261	16126	2420	899	210	91	155
		99.7	93.4		5.2	1.2	0.5	0.9

# Tukuma novads skaitļos


	Deklarēto iedzīvotāju skaits, 01.01.2023.	CK pakalpojumu lietotāji, 2024		DKS lietotāji, 2024		Iespēja pieslēgties CK		DKS, nav pieejama CK			Reģistra dati					
											Nav pieslēgti CKP, 2024	Reģistrētas DKS, 2024			Nereģistrētas DKS, 2024	
												Īpašumi	Īpašumi	%	Īpašumi	%
	skaits	skaits	%	skaits	%	skaits	%	Īpašumi	skaits	%	Īpašumi	Īpašumi	%	Īpašumi	%	
<b>Tukums</b>	17321	16126	93.4	1195	6.9	1109	6.4	39	246	1.4	631	544	86.2	87	13.8	
<b>Milzkalne</b>	368	293	79.6	75	20.4	0	0.0	24	75	20.4	24	3	12.5	21	87.5	
<b>Lapmežciems (1261), Bigauņciems</b>	1709	475	27.8	1234	72.2	226	13.2	399	1034	60.5	428	159	37.1	269	62.9	
<b>Engure</b>	1385	613	44.3	772	55.7	239	17.3	273	534	38.6	345	251	72.8	94	27.2	
<b>Jaunpils (769) un pagasti</b>	1668	1147	68.8	521	31.2						67	0	0	67	100.0	
<b>kopā</b>	22451	18654	83.1	3797	16.9	1574	7.0	735	1889	8.4	1495	957	64.0	538	36.0	

# Tukuma novada DKS


Tukuma DKS

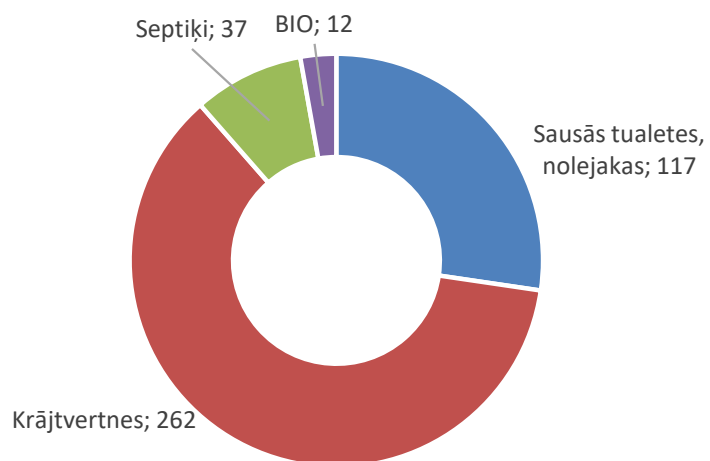

Lapmežciema, Bigauņciema DKS

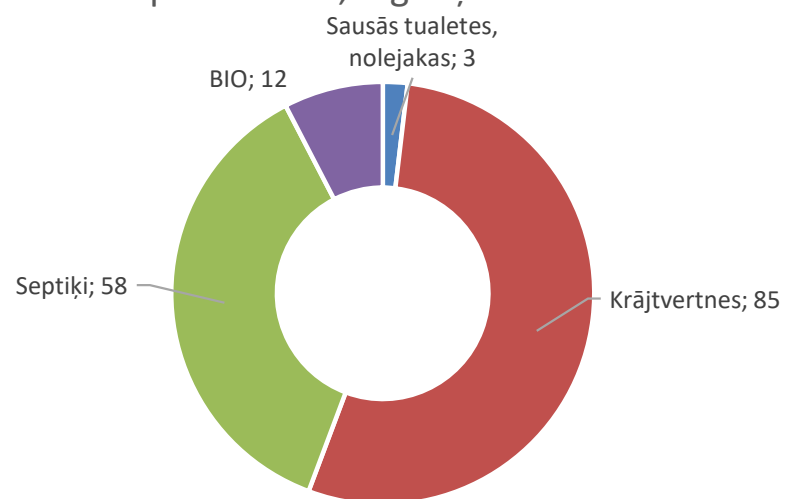

Engures DKS

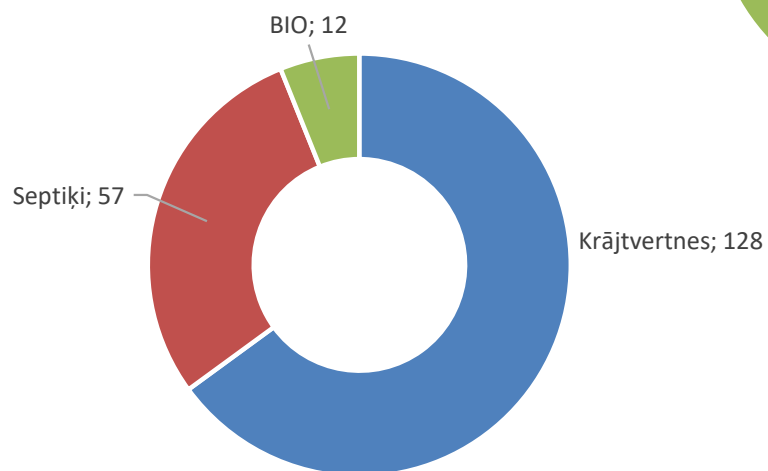

# Komunālo notekūdeņu direktīvas 91/271/EEK grozījumi

- Līdz 2030. gada 31. decembrim dalībvalstis panāk, ka attiecībā uz visām aglomerācijām, kuru c. e. ir no 1000 līdz 2000, ir izpildītas šādas prasības:
  - a) tām ir nodrošinātas kanalizācijas sistēmas;
  - b) kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti visi to sadzīves notekūdeņu avoti.
- Pienākums izveidot komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas attiecas uz visām aglomerācijām, kuru c. e. ir 1000 vai vairāk. Tiek ieviests jauns pienākums nodrošināt, ka māsaimniecības tiek pieslēgtas kanalizācijas sistēmām, ja tādas pastāv.
- Dalībvalstis nodrošina, ka individuālās sistēmas tiek projektētas, ekspluatētas un uzturētas tā, lai nodrošinātu vismaz tādu pašu attīrīšanas līmeni, kādu nodrošina 6. un 7. pantā minētā otrējā un trešējā attīrīšana. Dalībvalstis nodrošina, ka aglomerācijas, kurās tiek izmantotas individuālās sistēmas, tiek reģistrētas publiskā reģistrā un ka attiecīgā iestāde šīs sistēmas regulāri inspicē.
- 6.pants Otrējā attīrīšana - Attiecībā uz aglomerācijām, kuru c. e. ir 2000 un vairāk, dalībvalsts nodrošina, ka komunālajiem notekūdeņiem, kas nonāk kanalizācijas sistēmās, pirms novadīšanas ir veikta otrējā attīrīšana saskaņā ar 3. punktu vai līdzvērtīga attīrīšana.
  - Aglomerācijām, kuru c. e. ir no 2000 līdz 10 000 un kuras notekūdeņus novada piekrastes teritorijās, pirmajā daļā noteikto pienākumu līdz 2027. gada 31. decembrim nepiemēro.
- DKS ir pienācīgi jāizstrādā, jāapstiprina un jākontrolē; ir jāsniedz detalizēts pamatojums to izmantošanai, ja tās veido vairāk nekā 2 % no paziņotās slodzes, ko apstrādā aglomerācijās, kuru c. e. ir 2000 un vairāk.